

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167
180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елжимова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

НАКОНЕЧНИК ЛЕПЕСТКОВЫЙ
 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ОДНОГО ПРОВОДА
 Конструкция и размеры

ОСТ92-0534-70

письмом Министерства ИП-37
 от 28 января 1970г.

срок введения установлен
 с 1 июля 1970г.

Настоящий стандарт распространяется на три типа
 наконечников лепестковых для заделки одного провода.


Технические требования, покрытие и условное обозначение
 по ОСТ92-0507-70.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Rz40 (✓)

Тип I

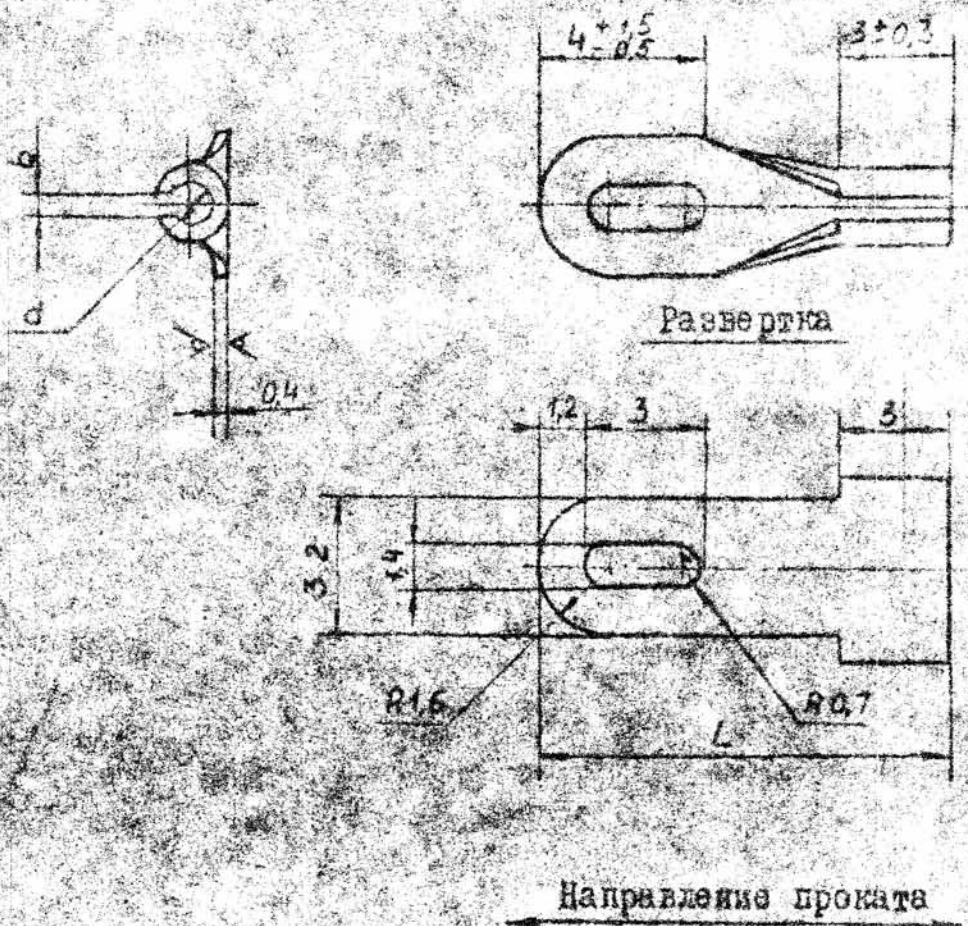

Черт. I

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже I и в таблице I настоящего стандарта.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по H14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{1}{2}$ размеров менее 1 мм - H13.

Материал: Латунь Л63 листа 0,4 норм. точн. и ГОСТ 2208-75.

Таблица I

Размеры в мм


Типоразмер	Применяемость	d	L	b	масса, г	J А
I-0,8		0,8	II	0,4	0,054	I2
I-I		1,0	II	0,4	0,104	I2
I-1,3		1,3	II	0,5	0,114	I2

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 A/mm^2 .

Исх. № 00111
Исполн. и дата
Экз. № 38
Исх. № 00111
Исполн. и дата

Rz80 (✓)

Тип 2

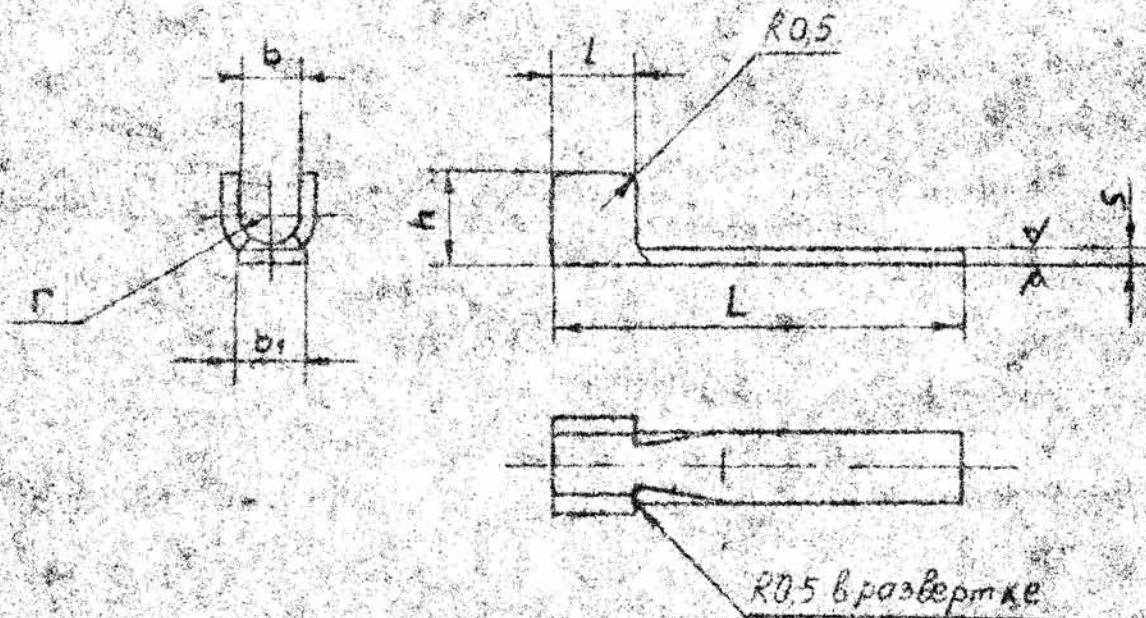

Черт. 2

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже 2 и таблице 2 настоящего стандарта.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по H14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{1}{2}$.

Материал: ~~Толщина 190~~ лента 5м и ГОСТ 2208-75.

Лента ДПРМ 190 по ГОСТ 2208-75

Допускается изготавливать из ленты ДПРМ 163 по ГОСТ 2208-75

Таблица 2

Размеры в мм


Типоразмер	Применяемость	L	b	b ₁	l	r	h	s	Масса, г	J _A
2-10-0,75		10	0,75	0,75	1,3	0,38	1,0	0,2	0,017	1,5
2-10-0,9		10	0,90	1,40	1,4	0,45	1,2	0,3	0,044	4,2
2-13-1,3		13	1,30	1,20	1,5	0,65	1,8	0,3	0,054	3,5

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

Dec. 18 1913	Long. 117 13	Lat. 36 50 N.	Depth. 10 fms.
--------------	--------------	---------------	----------------

Rz 80 (✓)

Тип 3

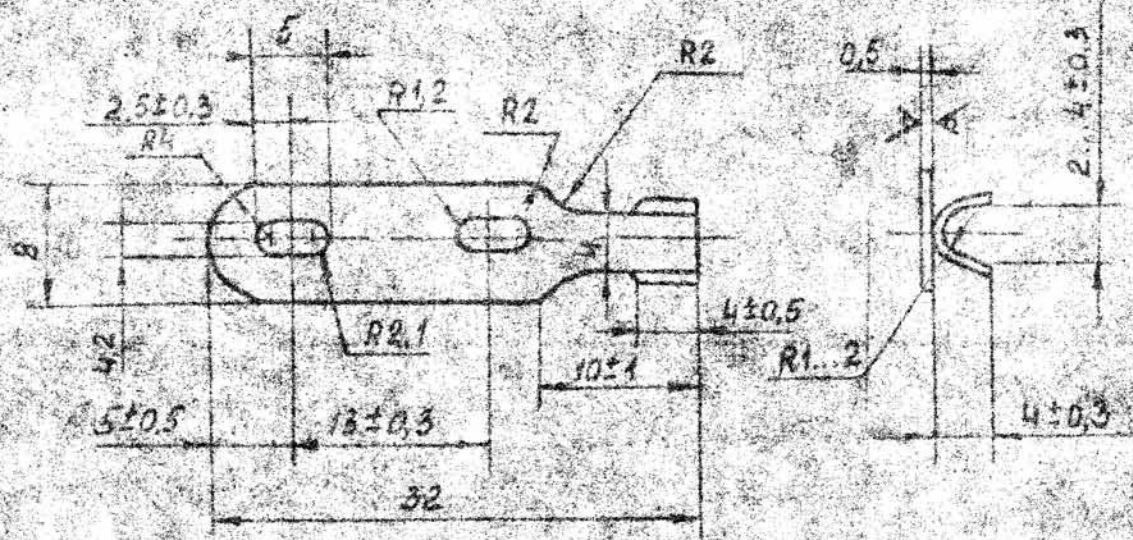

Черт. 3

Размеры наконечника должны соответствовать указанным на черт. 3.

Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий — по H14, валов — по h14, остальных ± 12

Допустимая сила тока при плотности 10 A/mm^2 — 40 А.

Материал: Латунь Л63 ленты 0,5 норм. точн. ГОСТ 2208-75.